




BOD_{7,ATU}: n poistoteho

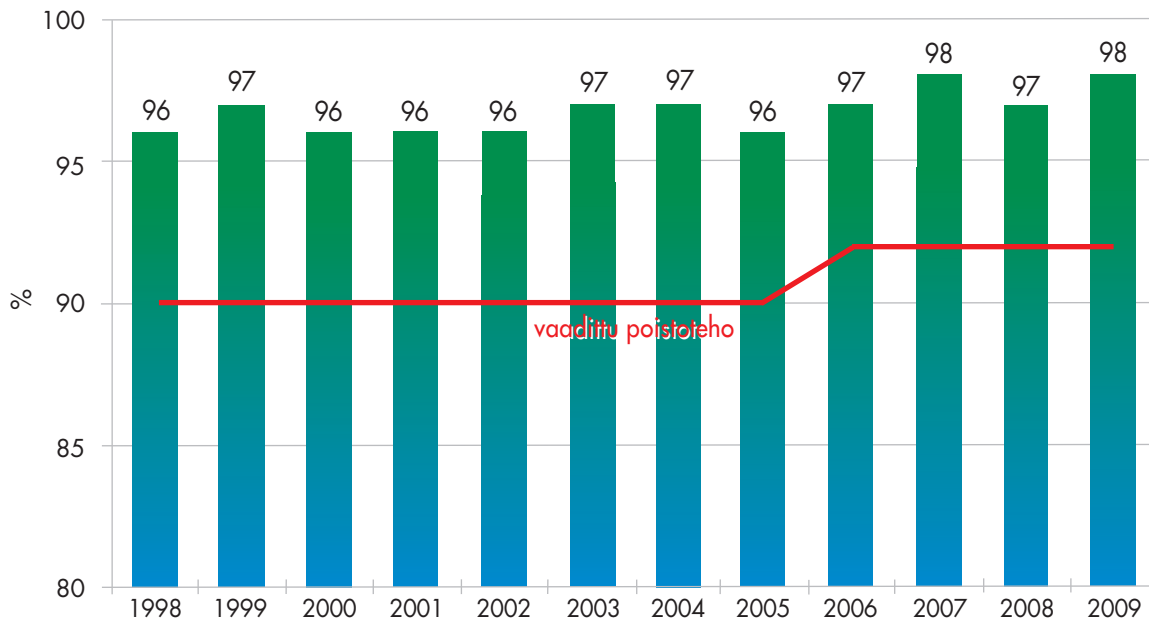


Fosforin poistoteho

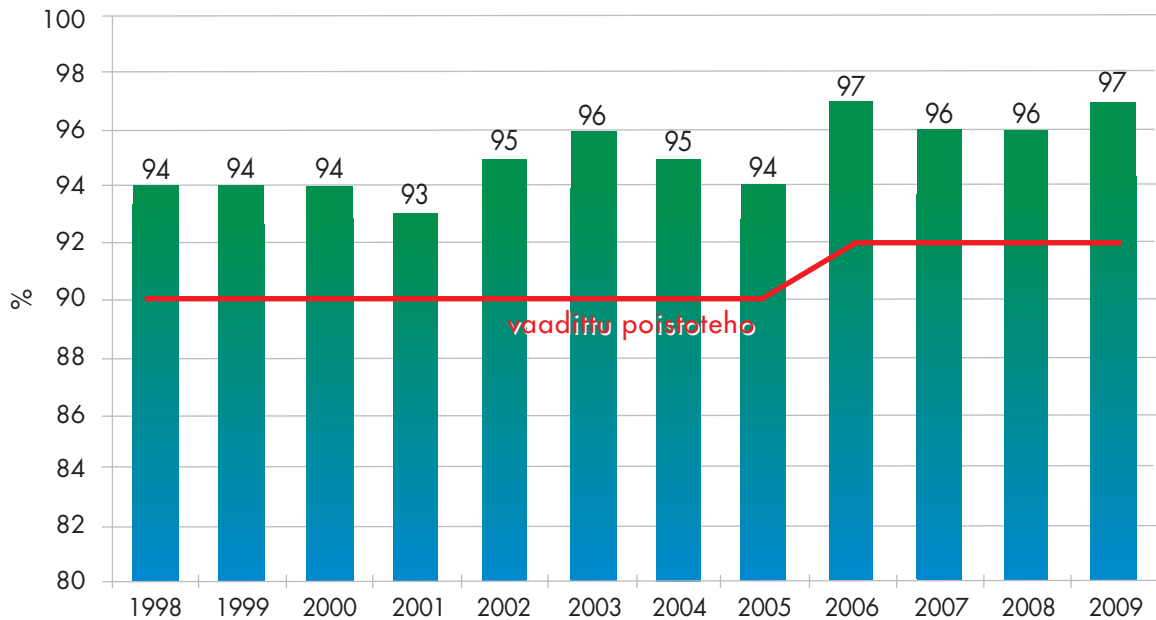


Nenäinniemen puhdistamolle tuleva vesimäärä

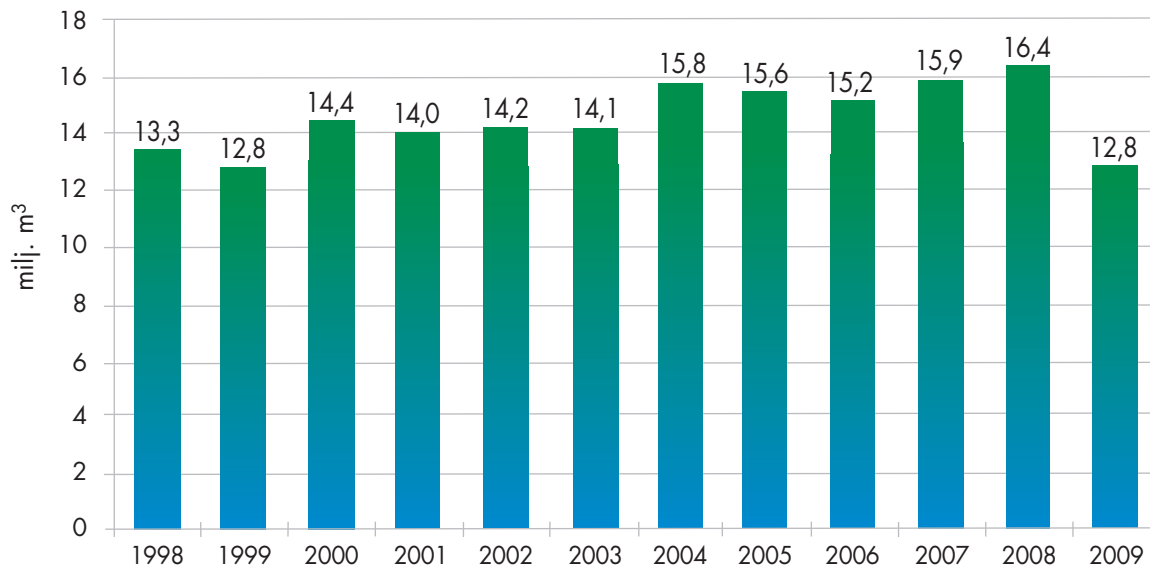


Lähtevän veden fosforipitoisuus

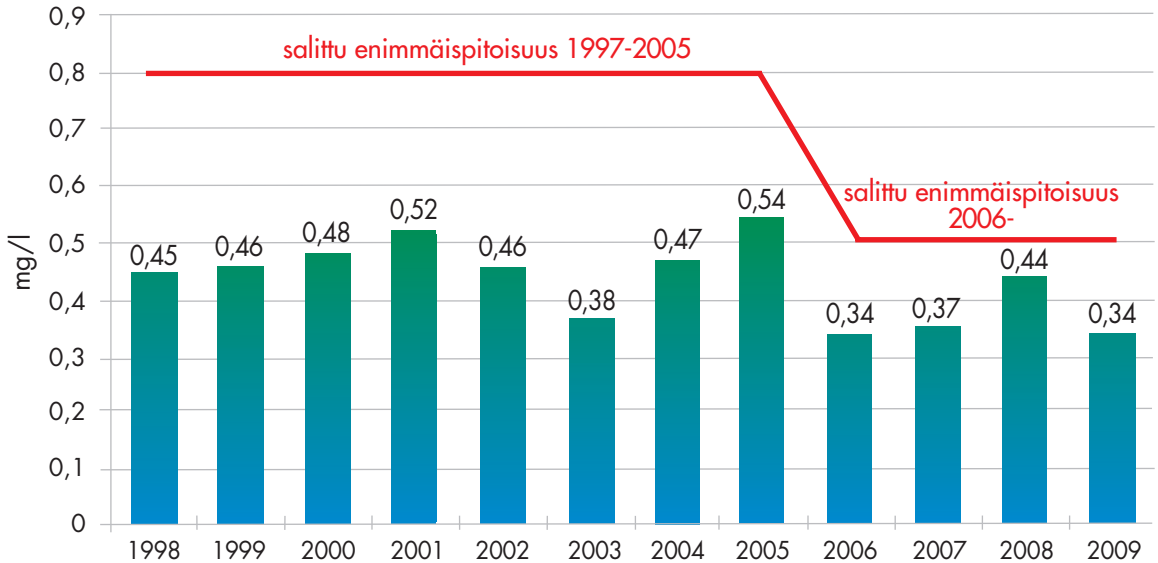

Lähtevän veden BOD_{7,ATU}-pitoisuus

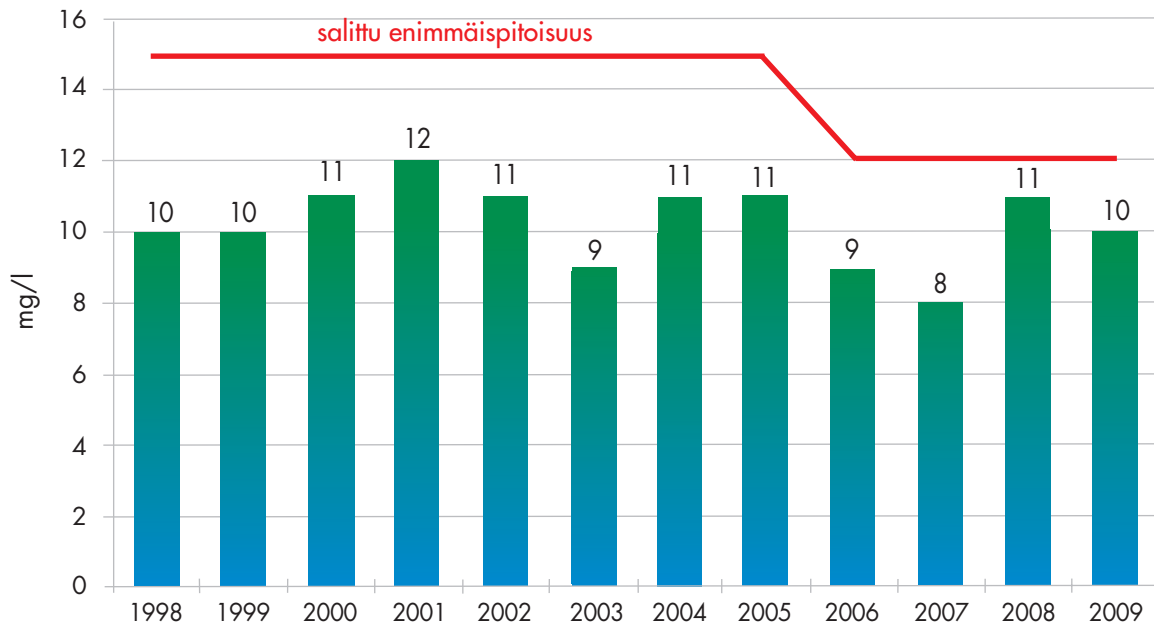

Käyttö- ja pääomakustannukset

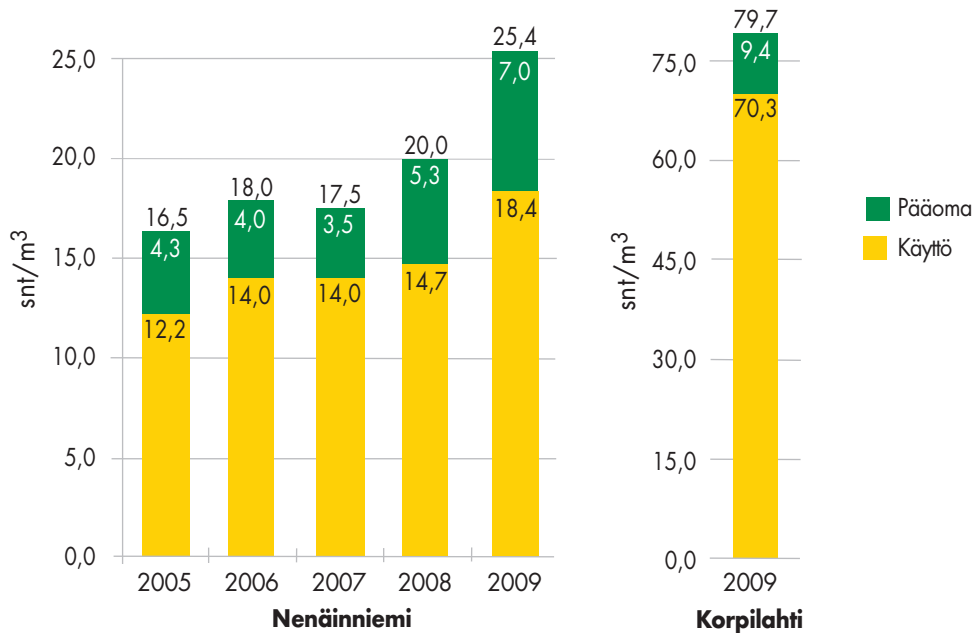

Käyttö- ja pääomakustannukset

